

Contrôle de compactage au pénétromètre dynamique à énergie variable norme XP P94-105

Document : C:\Program Files (x86)\Sol Solution\Panda 2.6\Mesures\INERISGENTIL.pd2

Site : INERIS


Sondage : 01

Organisme :

Date : 17/03/2016

Heure : 00:00:00

Type d'appareil :

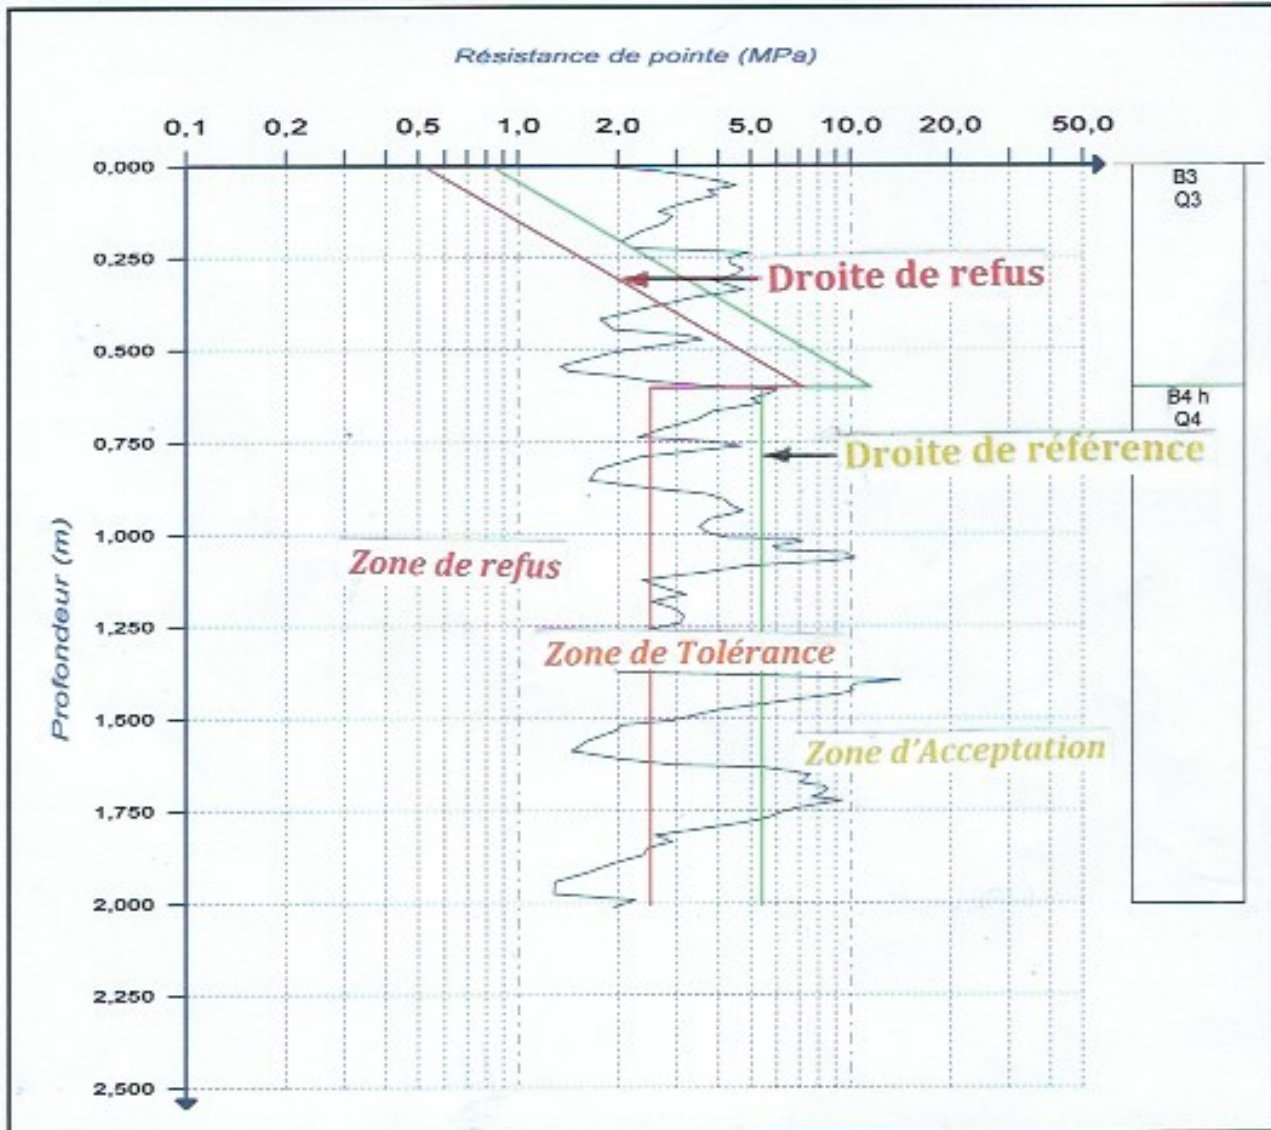

Couche/Anomalies détectées : Couche1 = Anomalie type 3. Couche2 = Anomalie type 2. Anomalie globale du sondage = Anomalie type 2.

Opérateur :

Responsable :

Signature :

Signature :